WODOCIĄGI USTKA
Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka

DI.TM.462.2318.2.2584.2018

Ustka, dnia 22.08.2018 r.

Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 14
76-270 Ustka

Pismo z dn. 03.08.2018 r.; Znak 2584
Sprawa: warunki techniczne na budowę przyłącza wodociągowego do dz. nr 1560/51 w ul. Westerplatte w Ustce

WARUNKI TECHNICZNE
NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

dla nieruchomości: dz. nr 1560/51 przy ul. Westerplatte.

W odpowiedzi na wniosek nr 2584/2018 z dn. 03.08.2018 r. w sprawie wydania warunków technicznych na budowę przyłącza wodociągowego uprzejmie informujemy, że ustala się następujące warunki techniczne:

Przyłącze wody:

Dostawę wody przewidzieć należy z istniejącej w ul. Westerplatte sieci wodociągowej z PE dn 160 na odcinku wskazanym w załączniku graficznym kolorem żółtym. Przyłącze wody zaprojektować należy z rur PE – HD odmiana SDR 11 na ciśnienie 1,6 MPa oznakowanych taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową. Włączenie do sieci należy wykonać poprzez opaskę do nawiercania pod ciśnieniem wraz z zasuwą. Zainstalowana armatura winna spełniać następujące wymagania:

- Korpus i pokrywa z żeliwa EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 zabezpieczonego antykorozyjnie zewnętrzną i wewnętrzną powłoką epoksydową,
- Klin z żeliwa jw. z nawulkanizowanym kauczukiem EPDM lub NBR,
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej,
- Nakrętka wrzeciona i tuleja uszczelniająca z mosiądzu,
- Potrójne uszczelnienie odseparowane od kontaktu z wodą,
- Ciśnienie robocze 1,6 MPa,
- Obudowa teleskopowa z bezstopniową regulacją wysokości z oznaczeniem medium, drążek klucza ze stali ocynkowanej, zawleczki, sprężyny, kołki ze stali nierdzewnej,
- Śruby ze stali nierdzewnej,
- Skrzynki uliczne z oznaczeniem medium z żeliwa.

Tel.: +48 59 814 47 27
Fax: +48 59 815 56 31
e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl
PeKaO S.A.: 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003
BS w Ustce: 21 9315 0004 0000 2538 2000 0010
Kapitał zakładowy: 18 616 000,00 zł
NIP: 839-000-82-31
REGON: 770538080
KRS: 0000042674

Dopuszcza się armaturę następujących dostawców: HAWLE, AVK, vonRoll lub wyższej klasy.

Warunki dodatkowe:

- Projekt budowlany przyłącza (wodociągowego) opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych (nie starszej niż 2 lata) uzgodnić w 2-ch egzemplarzach w naszej firmie.
- Projekt przyłącza powinien zawierać zgody na ich umieszczenie wszystkich właścicieli terenów przez które będzie przebiegało przyłącze.
- Projekt winien zawierać również szczegóły włączenia do sieci.
- Zamiar rozpoczęcia robót zgłosić do „Wodociągów Ustka" Sp. z o.o. z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.
- Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności na sieciach będących w dyspozycji „Wodociągów Ustka" Sp. z o.o. bez nadzoru jej pracowników.
- Przyłącze przed zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru w stanie odkrytym do „Wodociągów Ustka" Sp. z o.o. z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.
- Do odbioru końcowego należy przedłożyć „Wodociągom Ustka" Sp. z o.o. uzgodniony projekt budowlany przyłącza, geodezyjną mapę powykonawczą, protokół badania zagęszczenia gruntu w pasie drogowym, komplet częściowych protokołów odbioru robót zanikających, wynik bakteriologicznego badania wody oraz protokół z próby szczelności przyłącza wodociągowego.

Niniejsze warunki techniczne tracą ważność po upływie 2-ch lat od daty ich wydania.

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Krzysztof Czajkowski

Otrzymują:

- Adresat.
- DI aa.

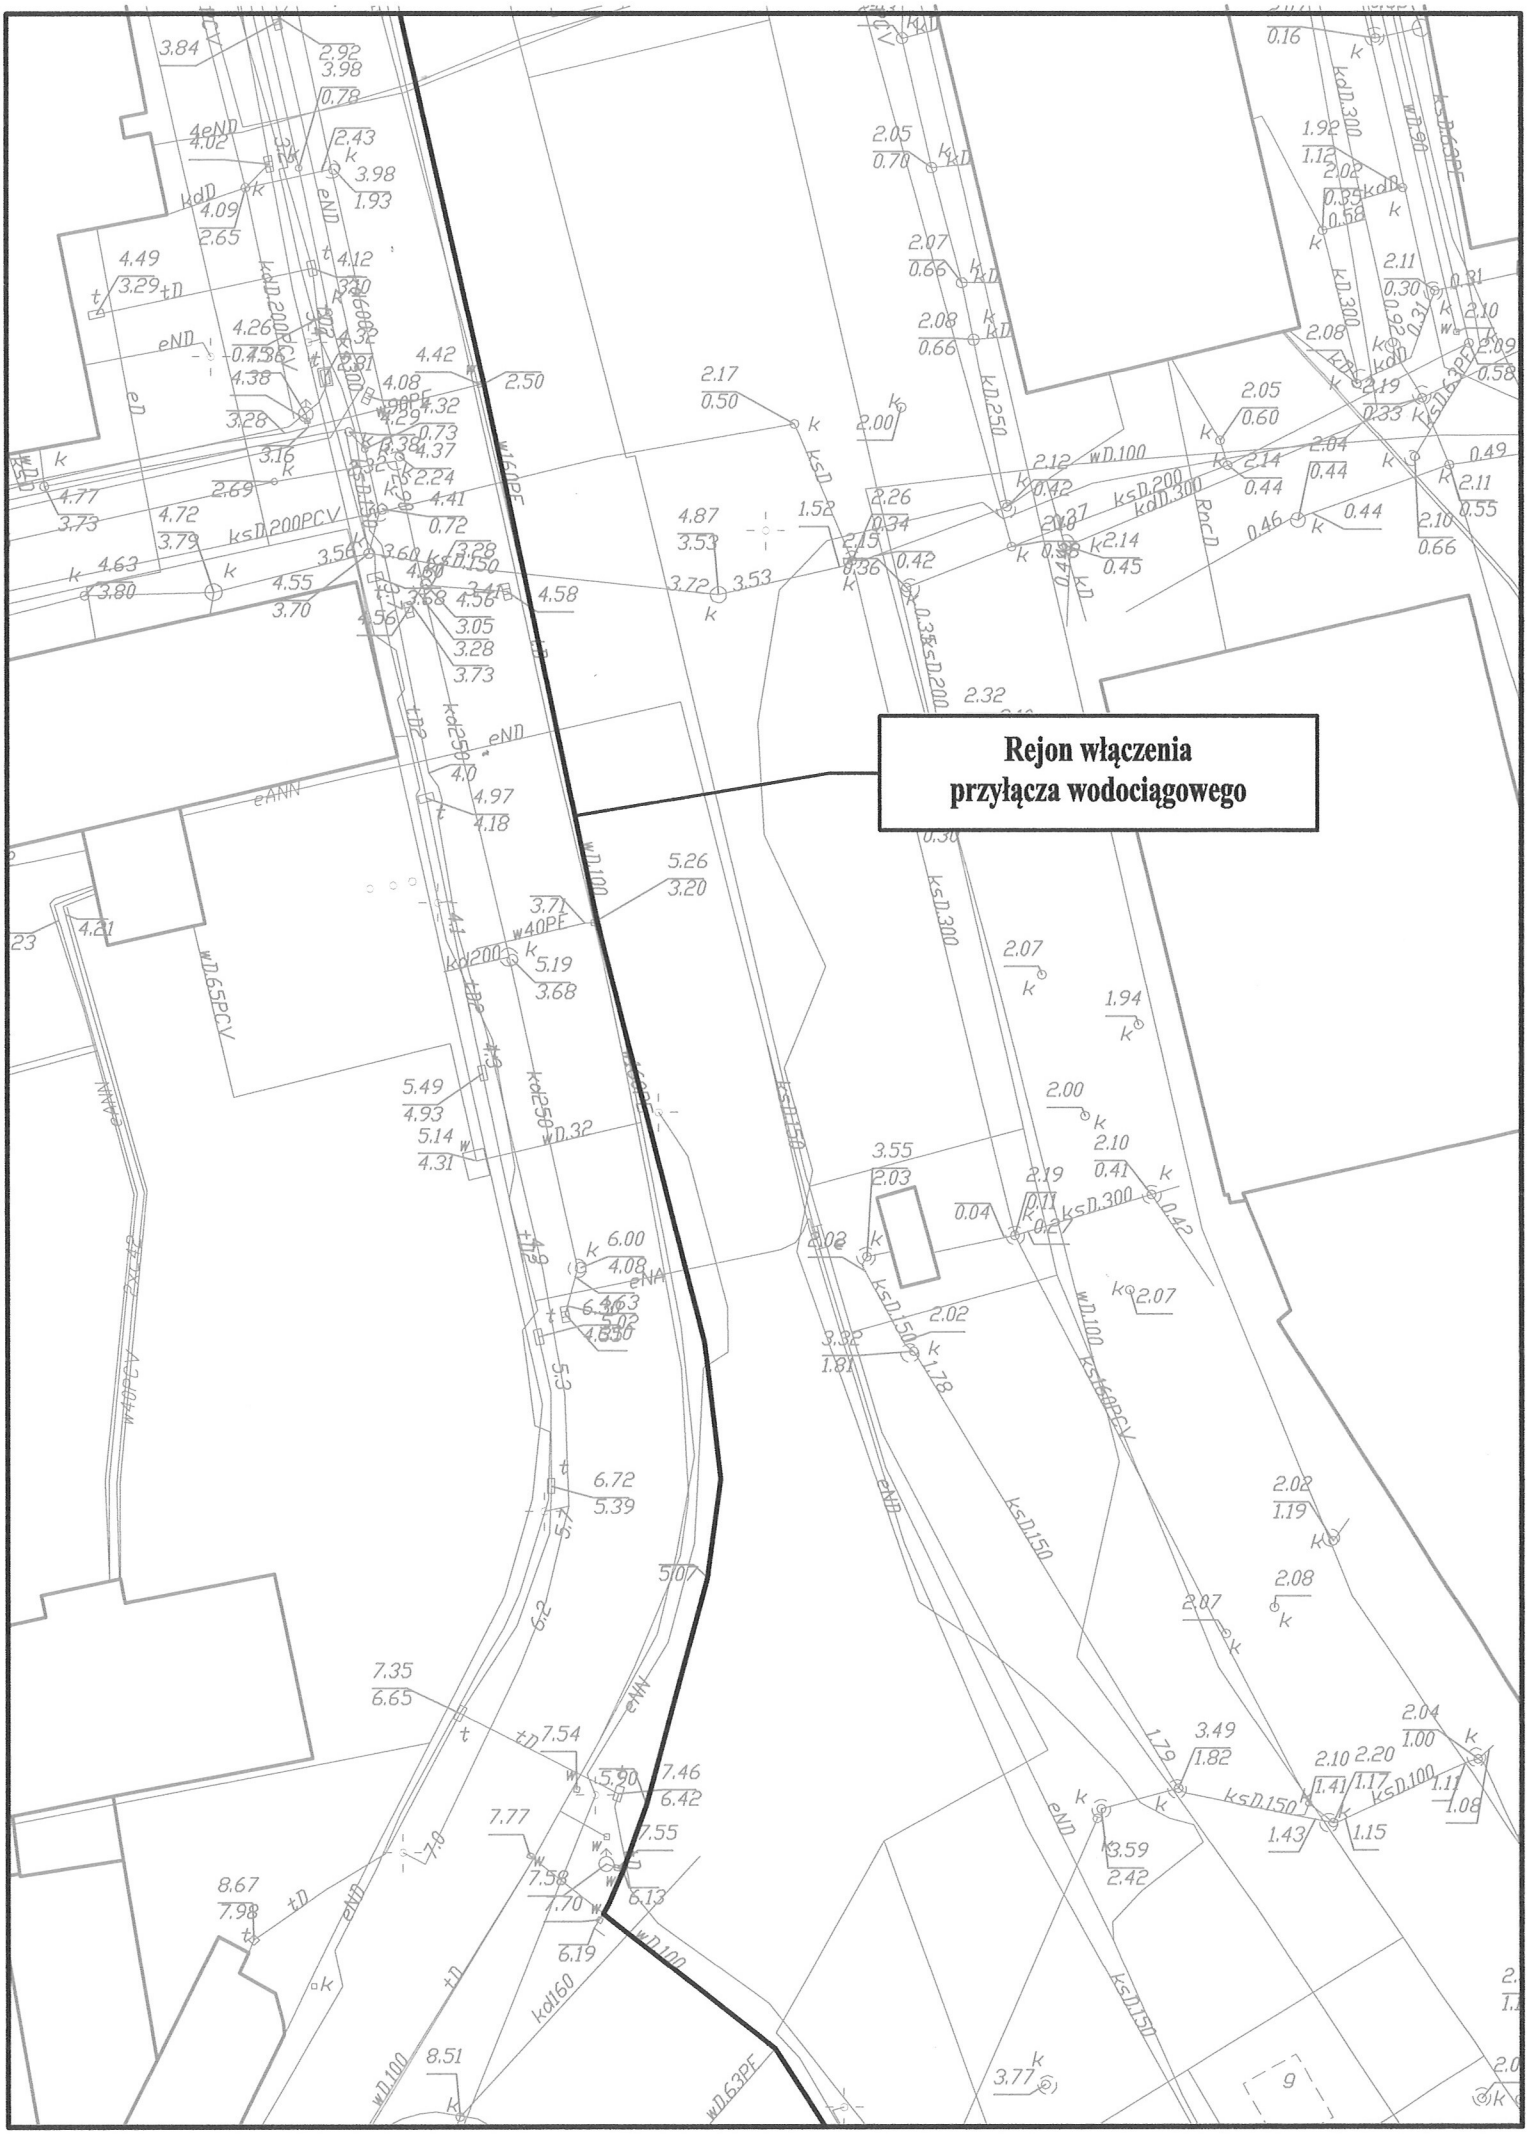
Rejon włączenia
przyłącza wodociągowego

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/podpisany

Monika Pinkowska - Sługa działająca jako Syndyk masy

Legitymująca/legitymujący się dowodem osobistym nr:

CAG 545521

oświadczam, że:

1. Jestem osobą uprawnioną do wydania oświadczenia w imieniu właściciela działki nr 1560/51, 1560/50 obr. Miasto Ustka, gmina M. Ustka

2. Zostałam/zostałem zapoznana/zapoznany z projektowaną trasą budowy przyłącza wodociągowego do istniejącej przepompowni ścieków na dz. nr 1560/51 obr. Miasto Ustka, gmina M. Ustka.

3. Wyrażam zgodę na wejście w teren dz. nr 1560/51, 1560/50 obr. Miasto Ustka w celu :
   - budowy przyłącza wodociągowego
4. Zapewniam stały dostęp w trakcie wykonywania robót związanych z budową przyłącza na mojej działce oraz późniejszej eksploatacji służbom eksploatacyjnym.
5. Udzielam Inwestorowi:

Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 14
76-270 Ustka

Prawa do dysponowania w/w nieruchomością na cele budowlane w czasie i zakresie niezbędnym do wykonania przyłącza wodociągowego zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część oświadczenia.

6. Po pracach ziemnych teren należy przywrócić do stanu, w jakim znajdował się przed rozpoczęciem robót, a teren działki uporządkować.

7. W przypadku zbycia w/w nieruchomości zgodnie z kodeksem cywilnym zobowiązuję się poinformować Kupującego o wyrażonej zgodzie w niniejszym oświadczeniu

Uwagi:

2 pola wydane przez Syndyka jest wydzielone z działki tereny.

Oświadczenie sporządzono w 2 egz., po 1 egz. Dla Właściciela działki i dla Inwestora.
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w projekcie budowlanym oraz ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Słupsk 8.11.2018 r.
miejscowość, data

Monika Pinkowska
podpis właściciela działki
lub osoby uprawnionej

Załącznik:
- Mapa z zaznaczoną lokalizacją przyłącza wodociągowego